

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата








Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ФИАШ.436234.508 ГЧ

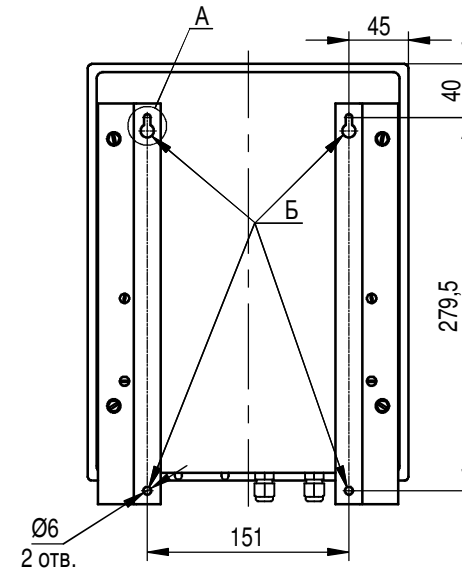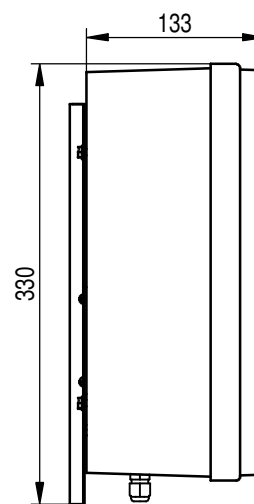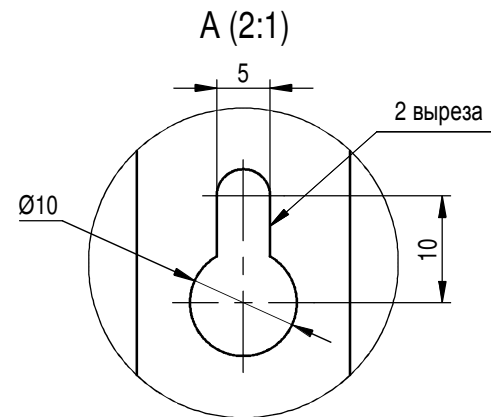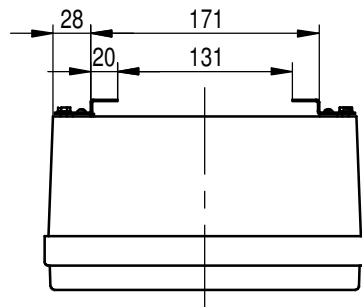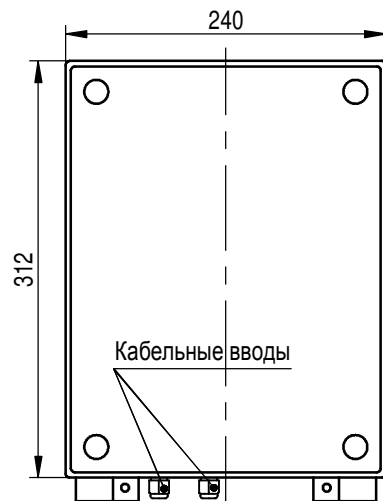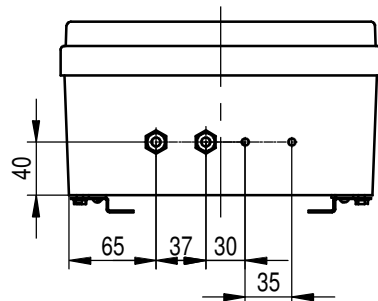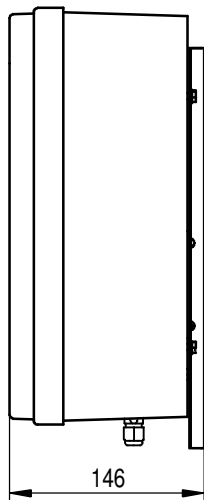

1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436234.508 ГЧ			
1		ФИАШ.285-13		30.10.13	источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200 исп.5 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:4
Разраб.								
Проверил								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.						БАСТИОН		
Утвердил								