
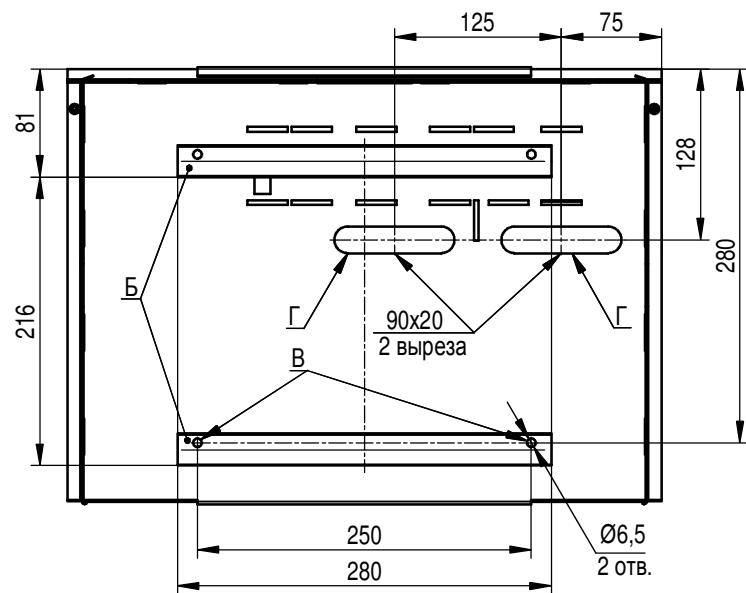
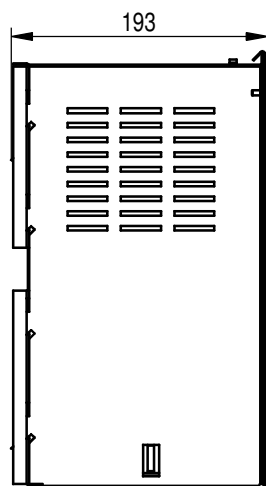
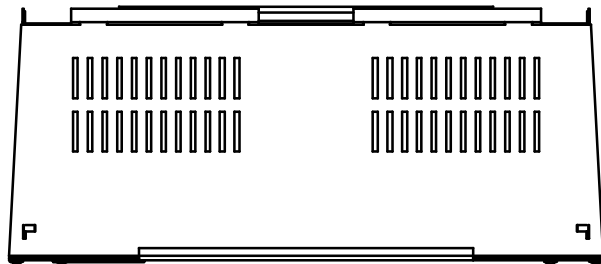
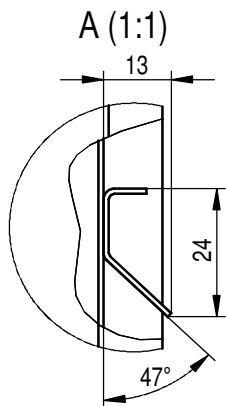


ФИАШ.436234.573 ГЧ

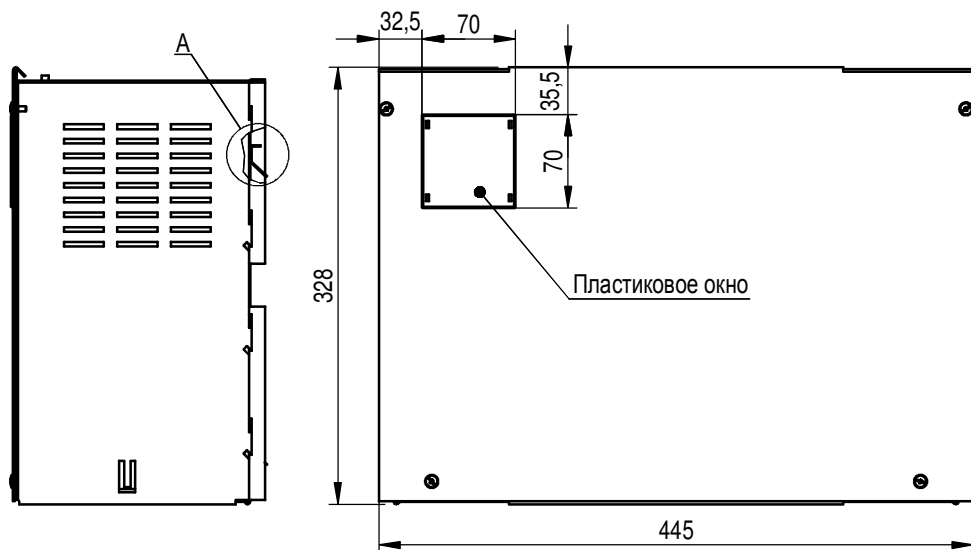

1. Размеры для справок.
2. Б - планки для крепления корпуса изделия на стену.
3. В - отверстия для фиксации корпуса изделия.
4. Г - места подвода проводов.
5. Изделие устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436234.573 ГЧ				
					источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 исп.5000 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:4	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов	1	
						БАСТИОН			
Н. контр.									
Утв.									