
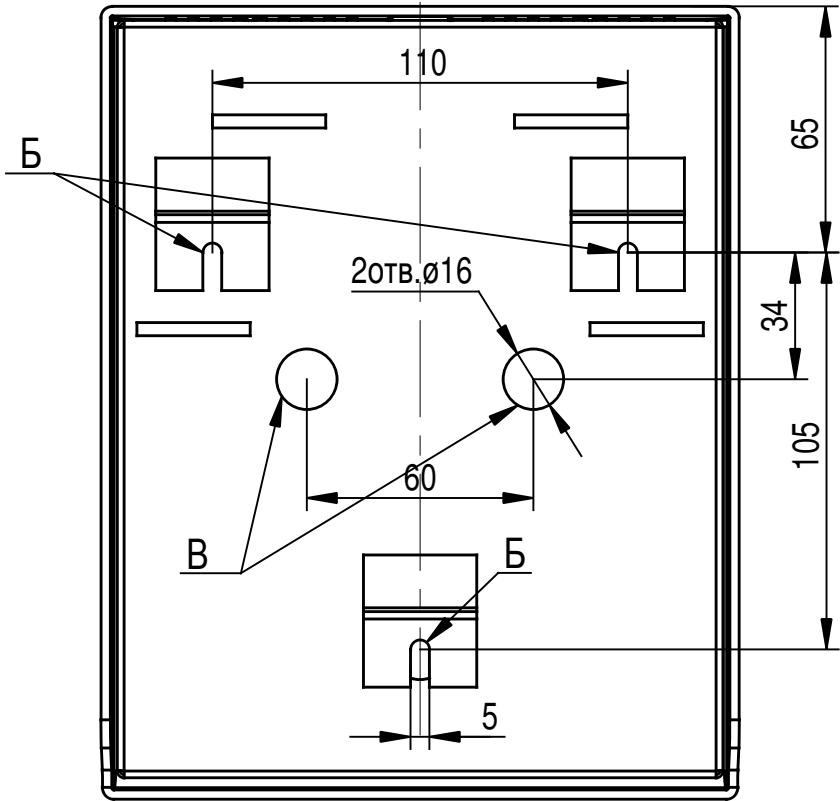
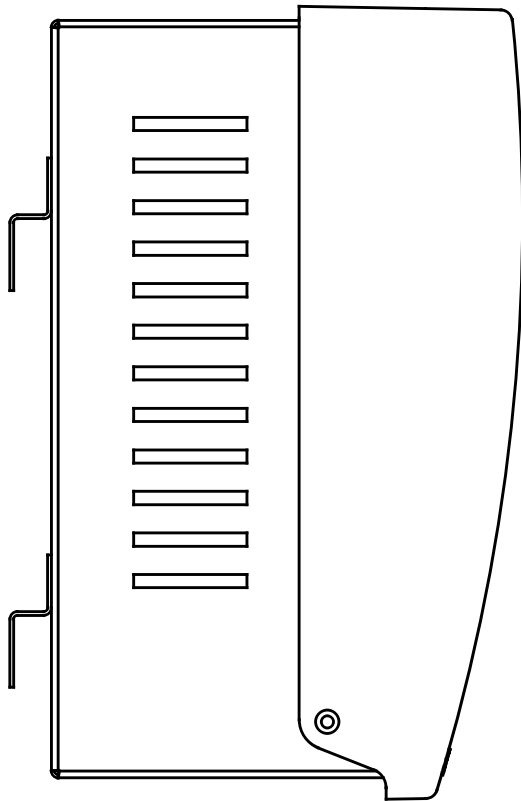


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

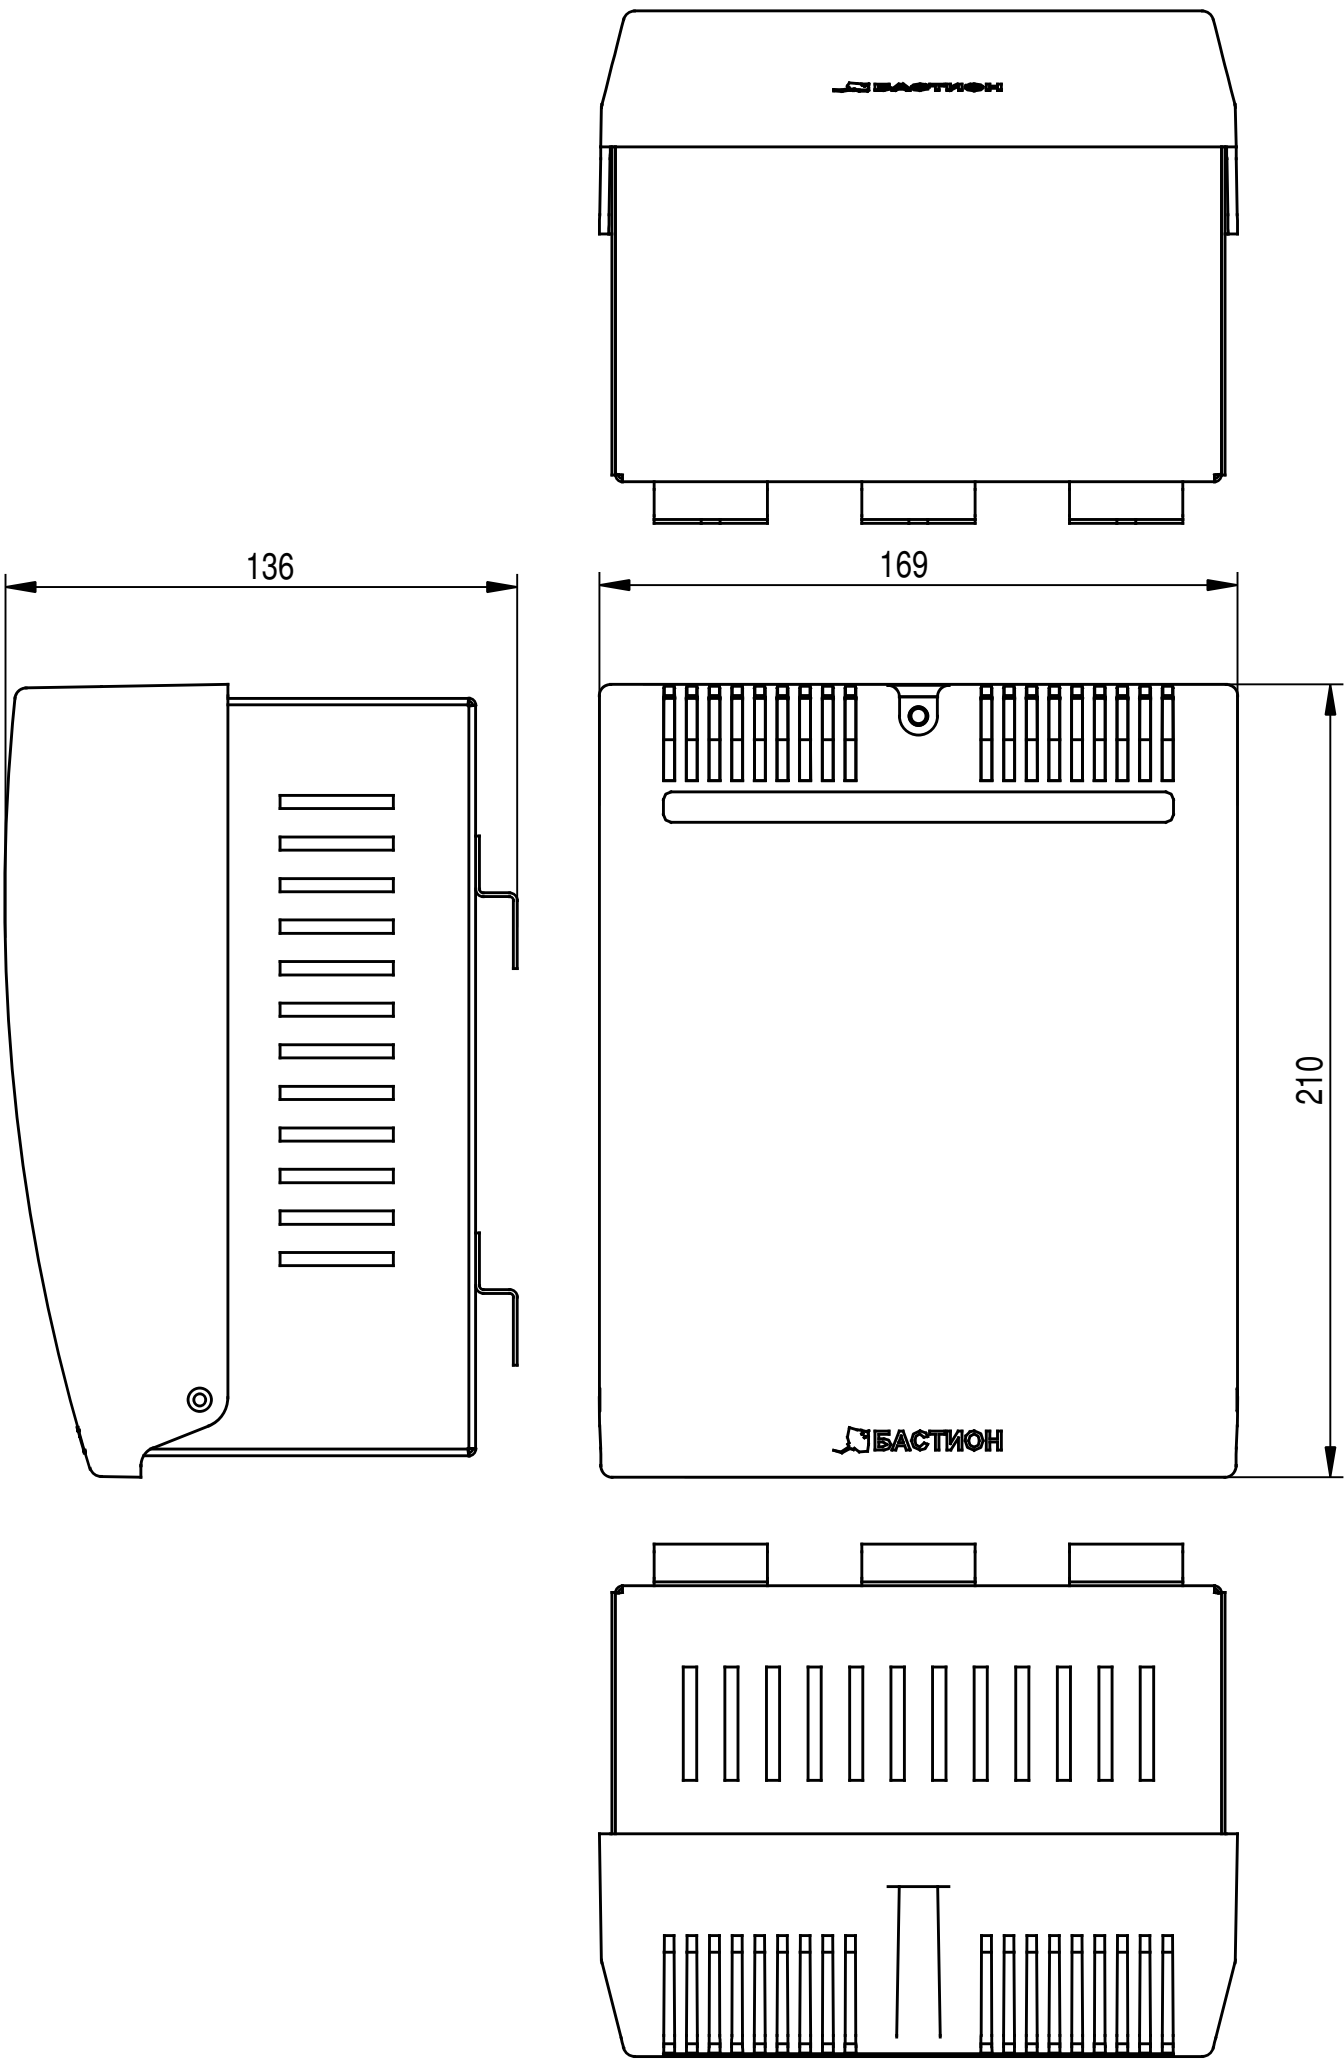

1. Размеры для справок.  
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.  
3. В - отверстия для ввода проводов.  
4. Изделие устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436234.602 ГЧ						
					источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200М Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб		
										1:2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.						Лист		Листов		1	
						БАСТИОН					
Н. контр.											
Утв.											