
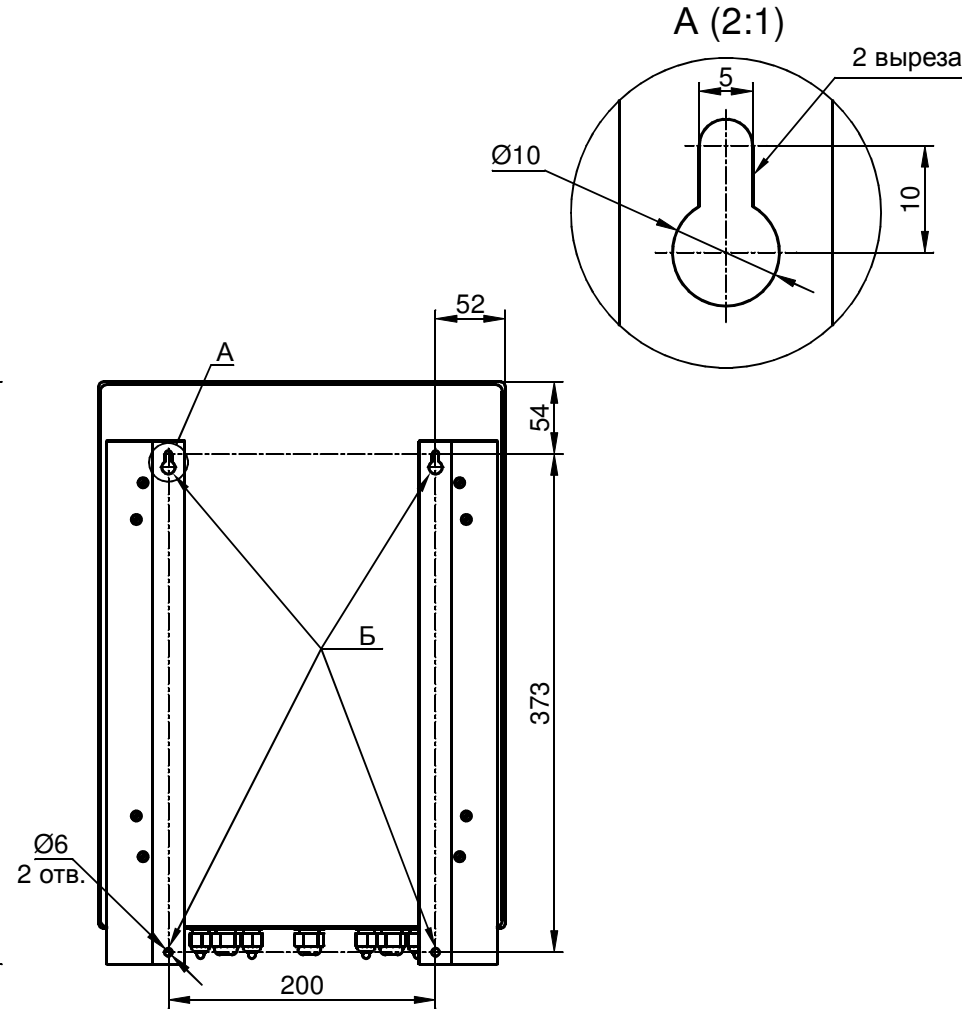


Перв. примен.	ФИАШ.436237.019 ГЧ			
Справ. №				
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

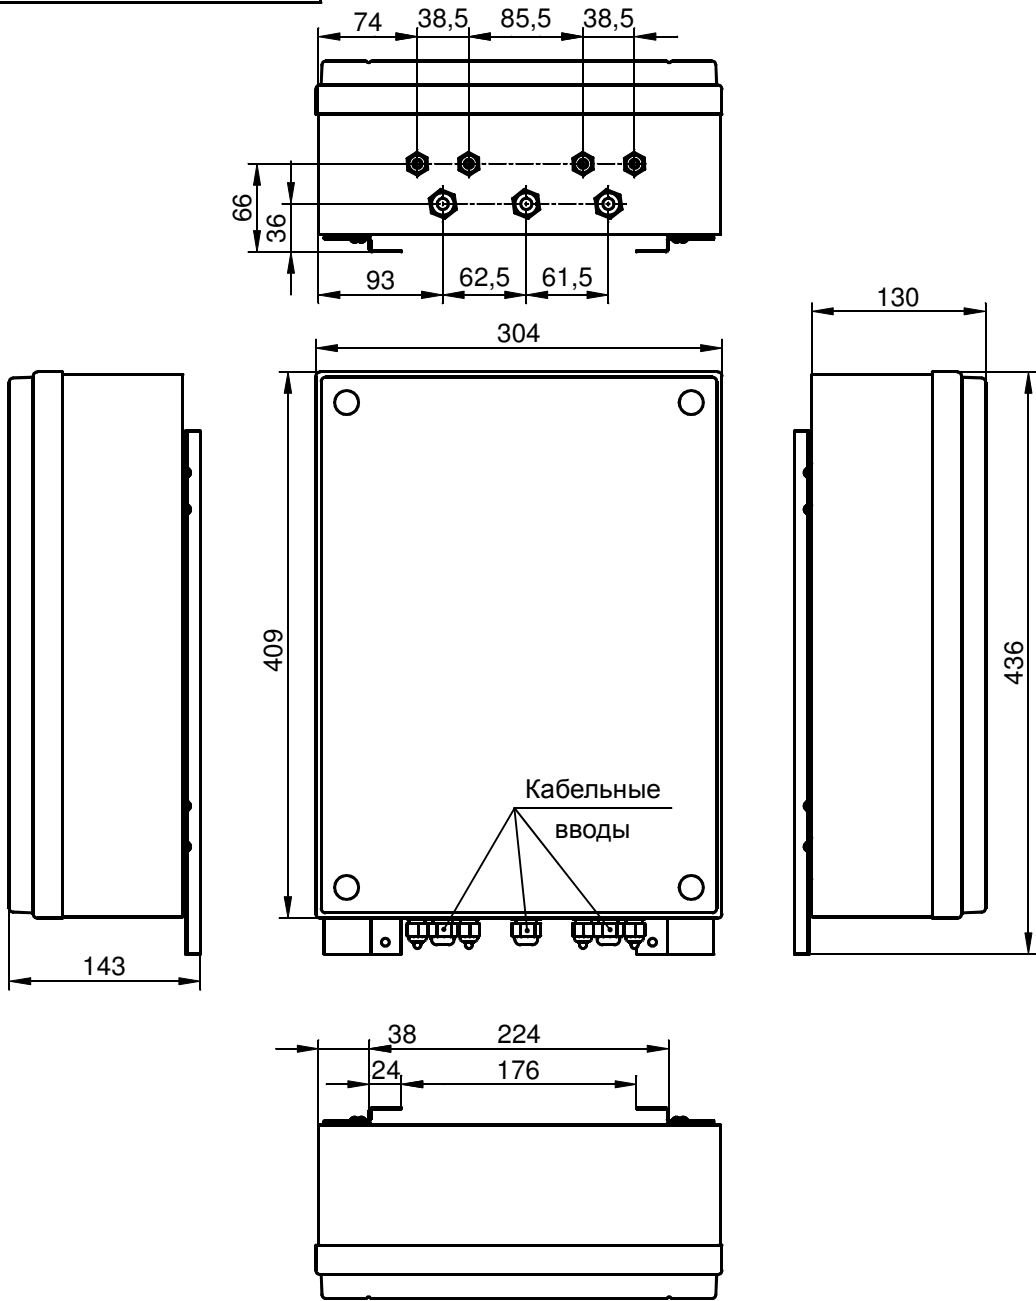

1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления источника на стену.
3. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436237.019 ГЧ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	источник вторичного электропитания резервированный SKAT-V.12DC-4 ICE Габаритный чертeж	Лит.		Масса	Масштаб		
									1:4		
						Лист		Листов	1		
						БАСТИОН					
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Н. контр.											
Утв.											